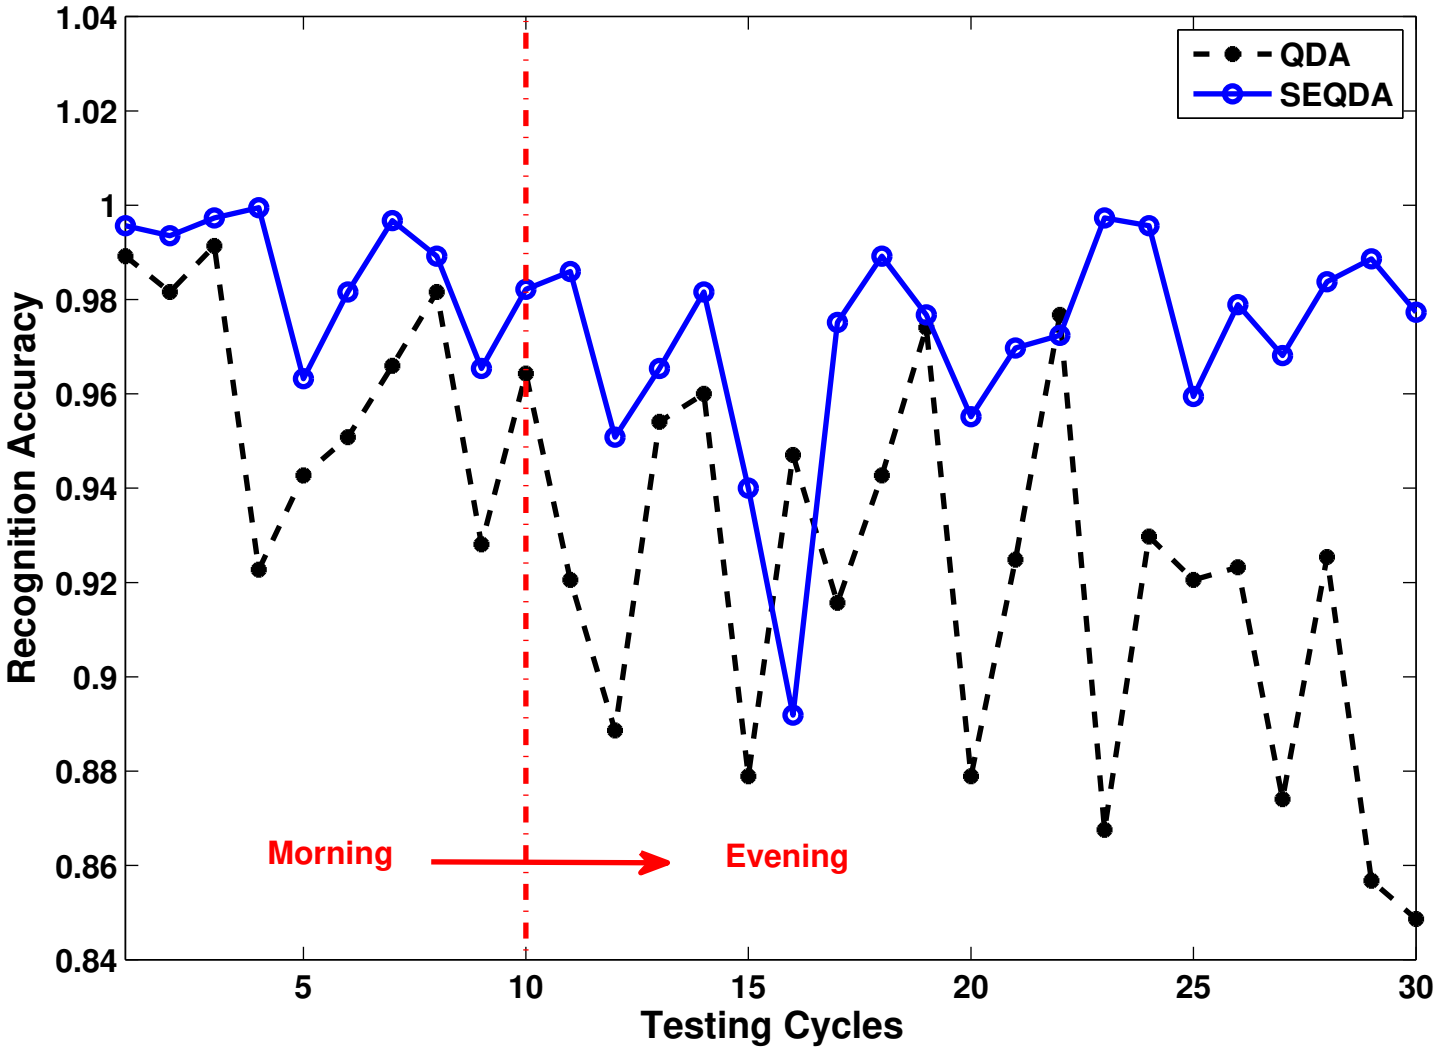
QDA
SEQDA
Recognition Accuracy
Testing Cycles
Morning
Evening
1.04
1.02
1
0.98
0.96
0.94
0.92
0.9
0.88
0.86
0.84
5
10
15
20
25
30